


ALLEGATO A

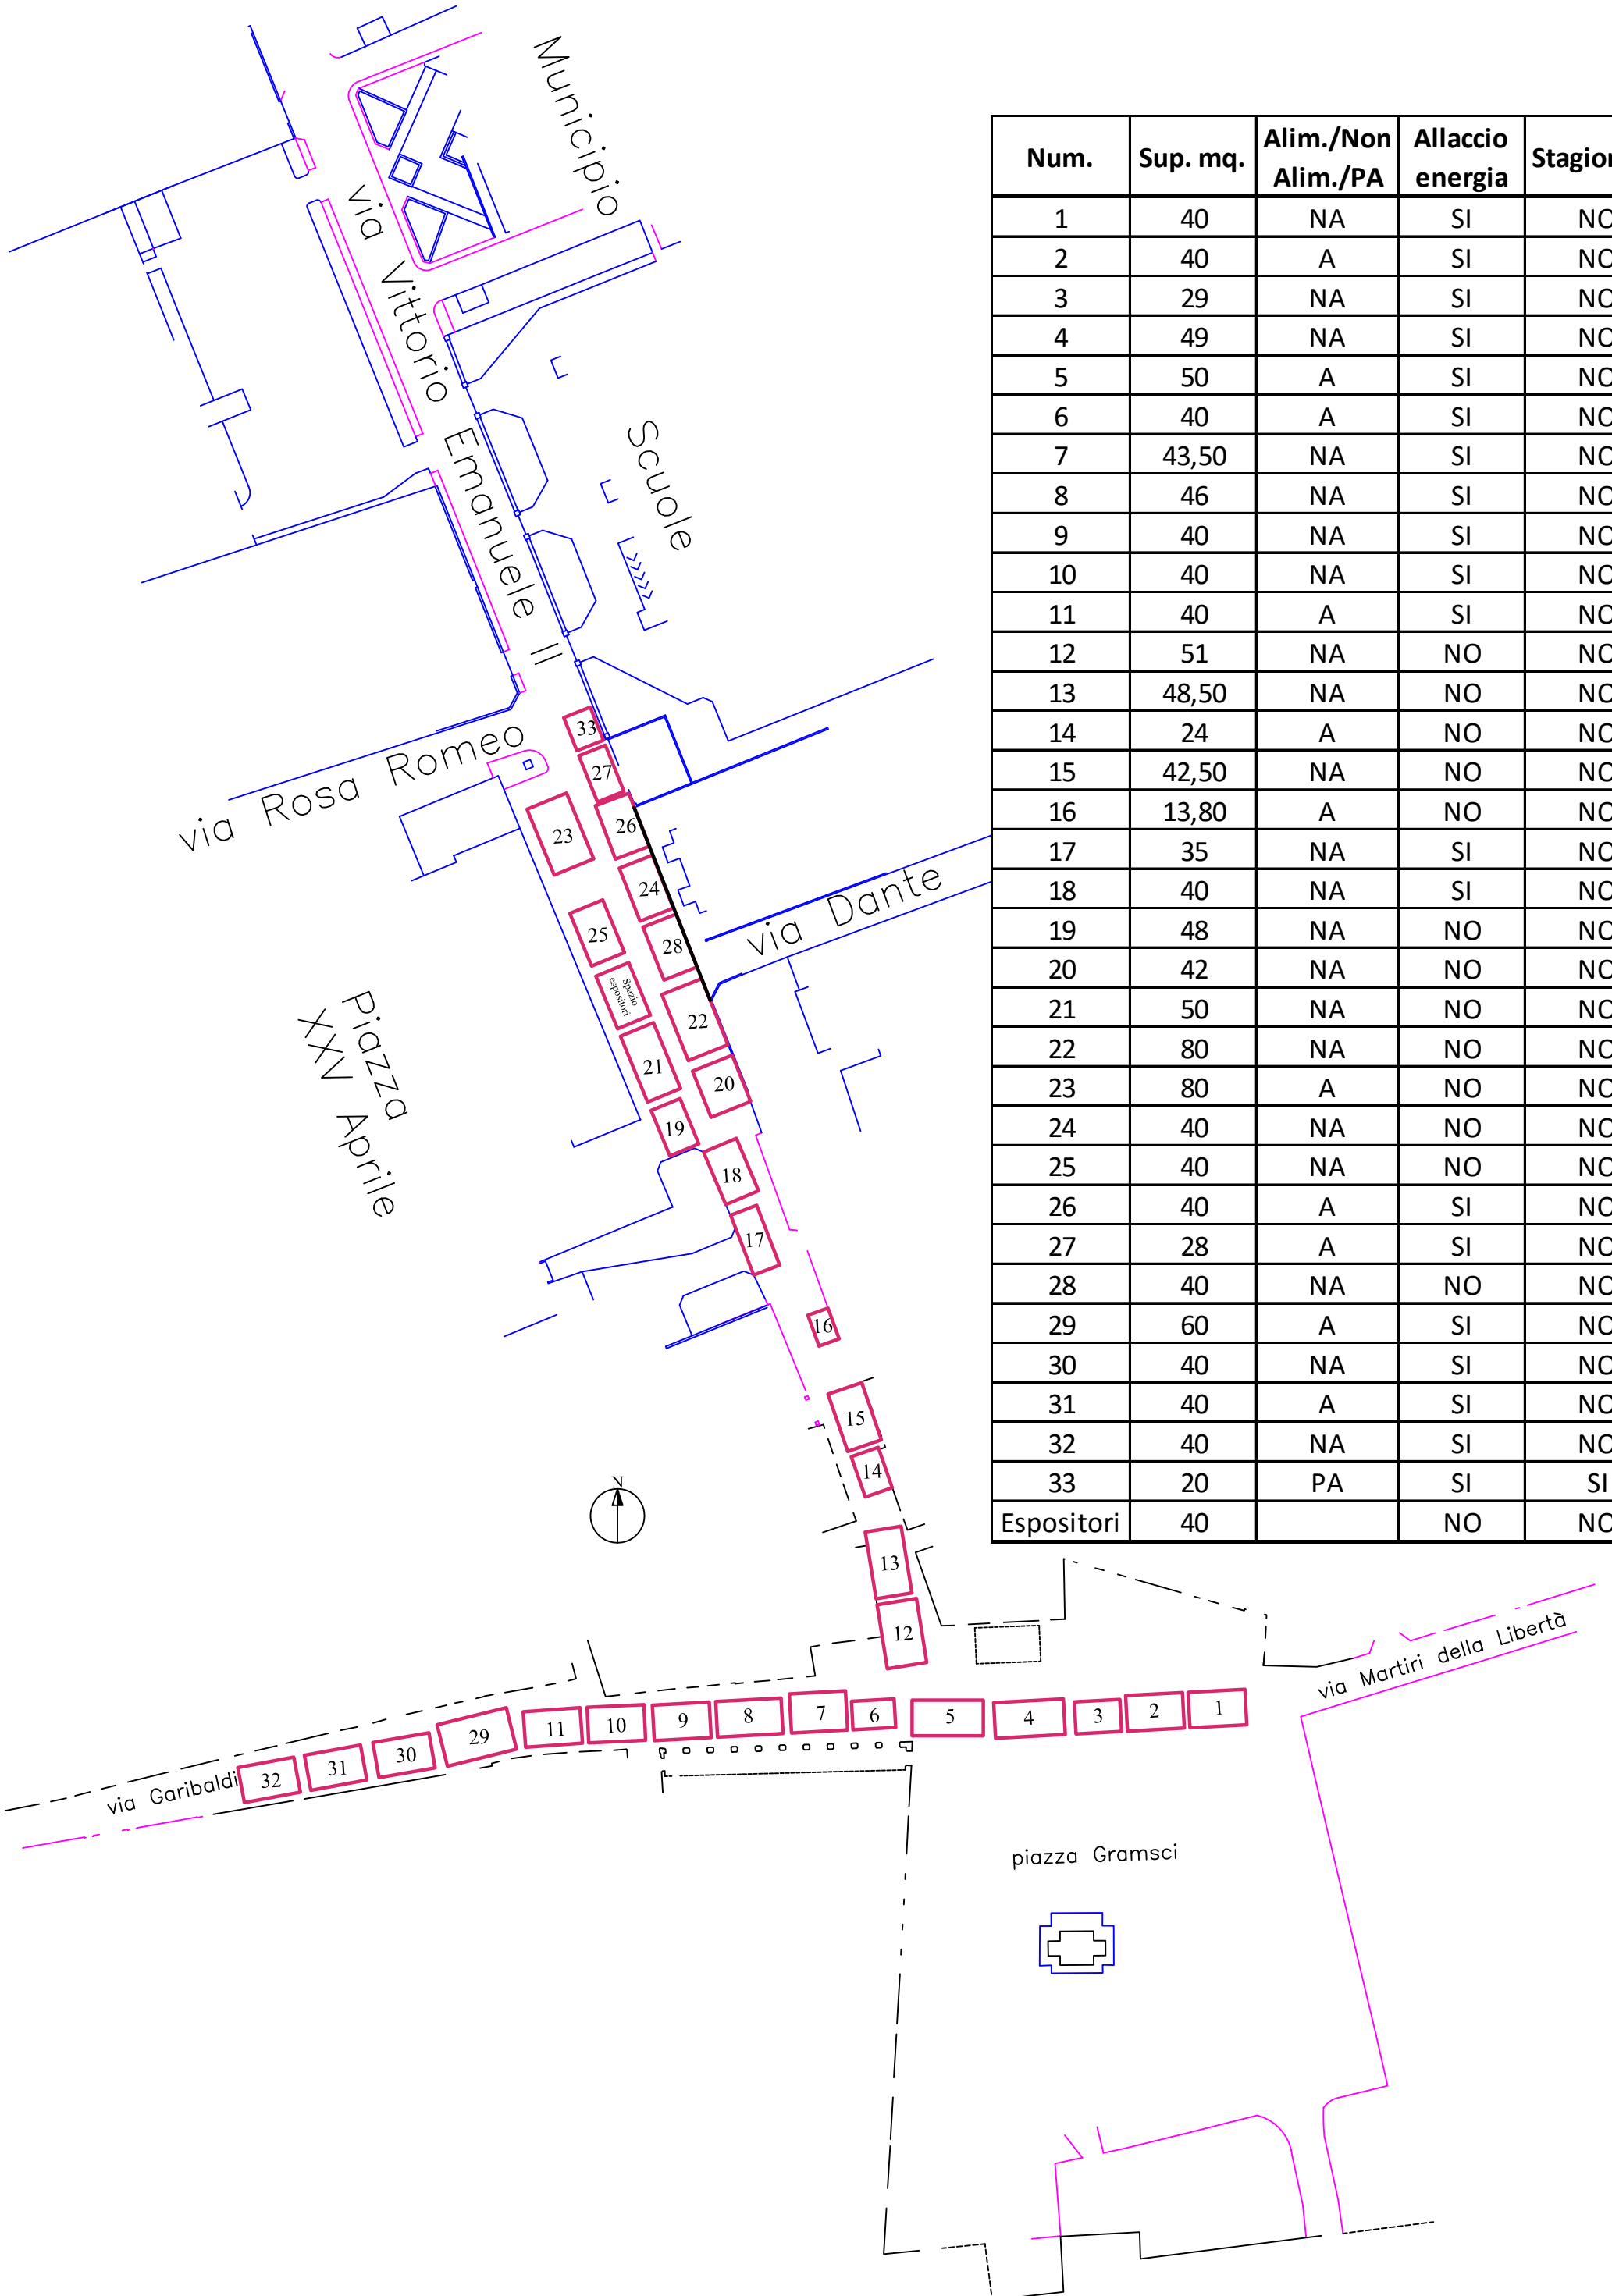

| Num. | Sup. mq. | Alim./Non Alim./PA | Allaccio energia | Stagionale |
|------------|----------|--------------------|------------------|------------|
| 1 | 40 | NA | SI | NO |
| 2 | 40 | A | SI | NO |
| 3 | 29 | NA | SI | NO |
| 4 | 49 | NA | SI | NO |
| 5 | 50 | A | SI | NO |
| 6 | 40 | A | SI | NO |
| 7 | 43,50 | NA | SI | NO |
| 8 | 46 | NA | SI | NO |
| 9 | 40 | NA | SI | NO |
| 10 | 40 | NA | SI | NO |
| 11 | 40 | A | SI | NO |
| 12 | 51 | NA | NO | NO |
| 13 | 48,50 | NA | NO | NO |
| 14 | 24 | A | NO | NO |
| 15 | 42,50 | NA | NO | NO |
| 16 | 13,80 | A | NO | NO |
| 17 | 35 | NA | SI | NO |
| 18 | 40 | NA | SI | NO |
| 19 | 48 | NA | NO | NO |
| 20 | 42 | NA | NO | NO |
| 21 | 50 | NA | NO | NO |
| 22 | 80 | NA | NO | NO |
| 23 | 80 | A | NO | NO |
| 24 | 40 | NA | NO | NO |
| 25 | 40 | NA | NO | NO |
| 26 | 40 | A | SI | NO |
| 27 | 28 | A | SI | NO |
| 28 | 40 | NA | NO | NO |
| 29 | 60 | A | SI | NO |
| 30 | 40 | NA | SI | NO |
| 31 | 40 | A | SI | NO |
| 32 | 40 | NA | SI | NO |
| 33 | 20 | PA | SI | SI |
| Espositori | 40 | | NO | NO |